



ПАО «МОЭК»
 Филиал №11 «Горэнерго»
 Отдел контроля и учета
 энергопотребления
 Для актов допуска узла
 тепловой энергии к ГВС

УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. Начальника отдела контроля и учета
 энергопотребления по ЮАО
 Службы контроля и учета энергопотребления
 Управления по коммерческому учету
 и контролю энергоресурсов Филиала №11
 «Горэнерго» ПАО «МОЭК»
 Авикина А.С.

«13» 02. 2023 2023 г.

АКТ № 137-10 /06-23-УУТЭ
проверки узла учета горячей воды у потребителя
(периодическая / внеплановая)

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)
 потребителя (далее УУТЭ): **ТСЖ "ЭК ТСЖ"**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

ТП № 06-02-1112/030

По адресу: **г. Москва, Борисовские Пруды ул. д.25 к.2**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие ГВС / не соответствует

(указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, в рамках подготовки к ОЗП, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ **допускается / не допускается**

в дальнейшую эксплуатацию: по системе ГВС

с **13.02.2023** по «09» апреля 2024 года в следующем

составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и Наличие пломбы	Срок очередной проверки
1	2	3	4	5
ГВС				
АТ-М-У	614263	Q(Гкал) = 67,31207	Подающий т/д № ЮАО 1	06.05.2024
АТ-М-И	614225	V1(м³) = 3050,956	Циркуляционный т/д № ЮАО 1	06.05.2024
КТС-Б	208242г	V2(м³) = 2184,007	Подающий т/д № ЮАО 1	09.04.2024
КТС-Б	208242х	Тр(ч) = 720,00	Циркуляционный т/д № ЮАО 1	09.04.2024

Архив показаний за предыдущий период: снят , не снят .

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да , нет .

Период неисправности согласно снятому архиву с «---» по «---»

Представитель энергоснабжающей организации:

инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов №11 «Горэнергобыт» ПАО «МОЭК»:

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись

ШЕСТИЕРИКОВ И.А.
 ОК и Уз по ЮАО
 ПАО «МОЭК»

по доверенности потребителя

Ответственный представитель потребителя:

ведущий специалист СКУ по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»:


ведущий специалист СКУ по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись



Схема учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя.

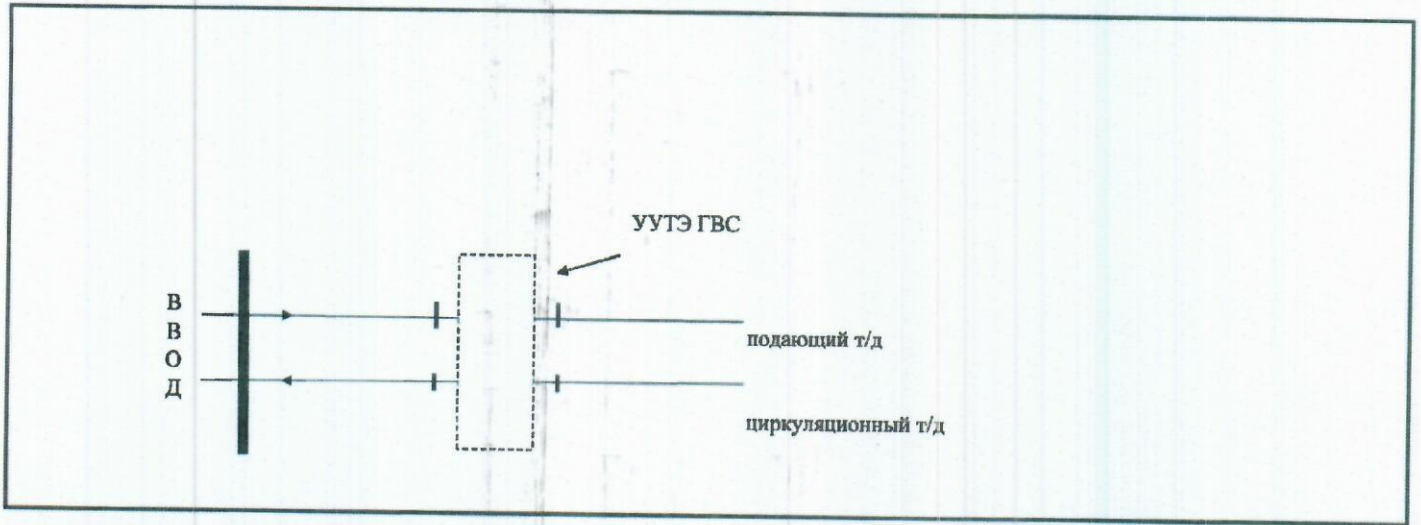

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

ИНСПЕКТОР
ОК и Уз по ЮАО
ПАО «МОЭК»
 подпись **ШЕБСТЕРНИКОВ И.А.**

Ответственный представитель потребителя:

ведущий специалист СКУ по ЮАО А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

по доверенности потребителя

подпись _____



Ответственный представитель ГБУ «ИРЦ г. Москвы»:

ведущий специалист СКУ по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____

