



УТВЕРЖДАЮ:
 Зам. Начальника отдела контроля и учета
 энергопотребления по ЮАО
 Службы контроля и учета энергопотребления
 Управления по коммерческому учету
 и контролю энергоресурсов Филиала №11
 "Горэнергосбыт" ПАО "МОЭК"
 Аликин А.С.

Для актов допуска узлов учета
 тепловой энергии и ГВС (ХВС) 13.02.2023 2023 г.

АКТ № 136-10 /06-23-УУТЭ
 проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя
 (периодическая / внеплановая)

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды)
 потребителя (далее УУТЭ): **ТСЖ "ЭК ТСЖ"**

(наименование потребителя и номер теплового пункта)
ТП № 06-02-1112/030

По адресу: **г. Москва, Борисовские Пруды ул. д.25 к.2**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:
соответствие ЦО / несоответствие
 (указать соответствие или несоответствие пунктам правил)

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, в рамках подготовки к ОЗП, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ **допускается / не допускается**

в дальнейшую эксплуатацию: по системе ЦО

с **13.02.2023** по **« 20 » марта 2024** года в следующем

составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и Наличие пломбы	Срок очередной поверки
1	2	3	4	5
ЦО				
АТ-М-У	614933	Q(Гкал) = 234,67061	Подающий т/д № ЮАО 1	25.05.2024
АТ-М-И	614975	M1(т) = 14490,643	Обратный т/д № ЮАО 1	25.05.2024
КТС-Б	206714Г	M2(т) = 14487,820	Подающий т/д № ЮАО 1	20.03.2024
КТС-Б	206714х	Tr(ч) = 720,00	Обратный т/д № ЮАО 1	20.03.2024

Архив показаний за предыдущий период: снят , не снят

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да , нет

Период неисправности согласно снятому архиву с « --- » по « --- »

Представитель энергоснабжающей организации:

инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК»:

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись **ШЕСТЕРНИКОВ И.А.**

по доверенности потребителя

Ответственный представитель потребителя:

ведущий специалист SKU по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

Ответственный представитель ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»:


ведущий специалист SKU по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись



Схема учета тепловой энергии и теплоносителя (горячей воды) у потребителя.

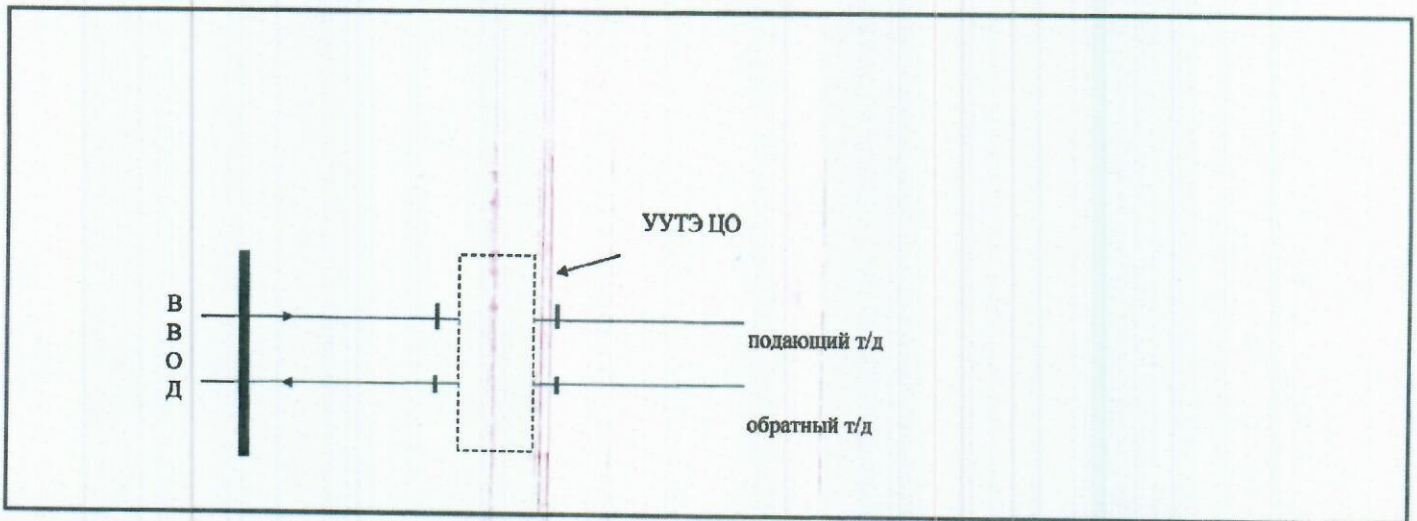

Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:
 инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергобыт» ПАО «МОЭК»:

(должность, фамилия, номер телефона, номер пломбы)

подпись **ИНСПЕКТОР
 ОК и УЗ по ЮАО
 ПАО «МОЭК»
 ШЕСТЕРНИКОВ И.А.**

Ответственный представитель потребителя:
 ведущий специалист SKU по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

по доверенности потребителя

подпись



Ответственный представитель ГБУ «БирЦ г. Москвы»:
 ведущий специалист SKU по ЮАО Овсянников А.В., тел.: 8(977)267-40-57

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись

