

**АКТ № 007 / 12 / 06-23 - УУТЭ (ГВ) от 14.03.2023 г.
 проверки узла учета горячей воды у потребителя
 (периодическая / внеплановая)**

Произведена проверка приборов узла учета тепловой энергии (горячей воды) потребителя (далее – УУТЭ(ГВ):

ЗАО «Эксплуатационная компания ТСЖ»

ЦТП № 06-08-064

(наименование потребителя и номер теплового пункта)

По адресу: **Россошанская ул., д. 4 к.1**

Проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

соответствие по ЦО

Решение принято на основании анализа предоставленной технической документации, без выхода на объект.

Решение принято на основании проведенной проверки.

На основании изложенного УУТЭ(ГВ) **допускается** в дальнейшую эксплуатацию

с « 14 » марта 2023 г. по « 19 » февраля 2027 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент проверки	Место установки	№ пломбы	Дата очередной проверки
ВИС.Т	24538		ЦПБ	19426213	19.02.2027
ПП	702	Q = 32620,85 Г кал	Подающий тр-д	19426268	19.02.2027
ПП	707	M ₁ = 809471,9 т	Обратный тр-д	19426278	19.02.2027
КТПТР-01	5724	M ₂ = 890289,1 т	Подающий тр-д	19426267	14.02.2029
КТПТР-01	5724 А	T _{раб} = 67264,63 час	Обратный тр-д	19426266	14.02.2029

Архив показаний за предыдущий период: снят не снят

Возможно определить период неисправности УУТЭ по показаниям архива: да нет

Период неисправности согласно снятому архиву с « ____ » по « ____ »

Схема учета горячей воды у потребителя (пример).

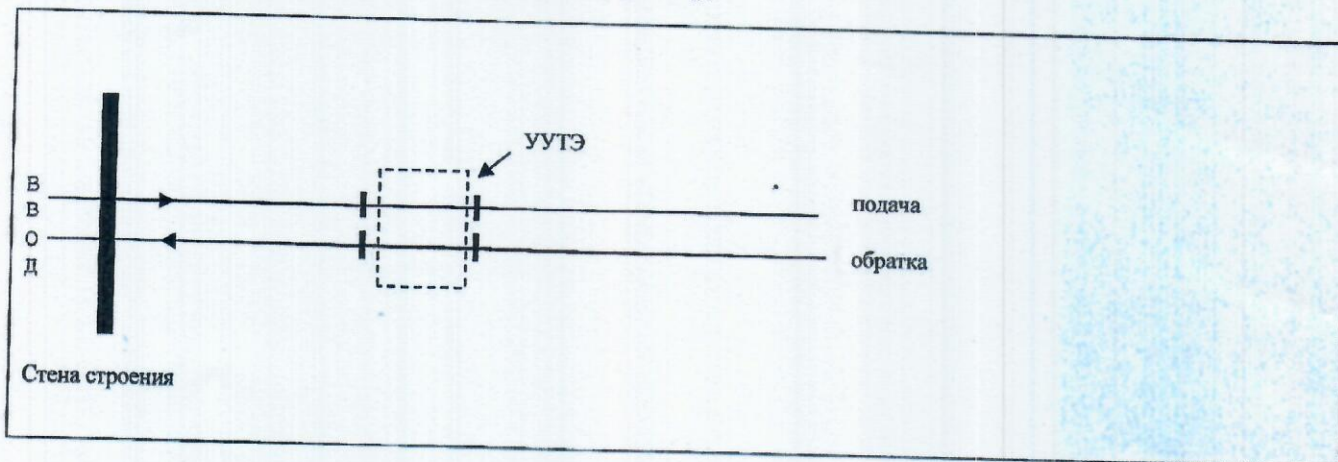


Замечания:

Рекомендация:

Представитель энергоснабжающей организации:

Инспектор отдела КиУЭ по ЮАО Службы КиУЭ Управления по коммерческому учету и контролю энергоресурсов Филиала №11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», Карпов Виталий Геннадьевич;
тел. 8(495)587-97-11 *(41-21)

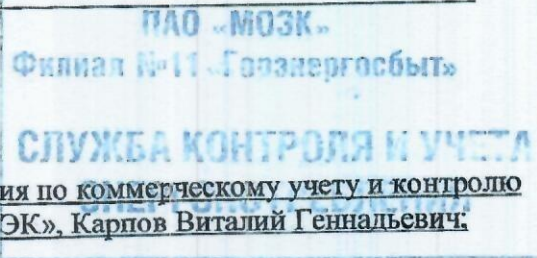

подпись В. Карпов

Ответственный представитель потребителя:

Иск. ЗАО «ТЭИ» Наз. Ус. Ко,
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись Иск. Наз. Ус. Ко М.П.

Ответственный представитель ГБУ «ЕИРЦ г. Москвы»:

(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____